


# Musterplan

für eine Regenwasserpufferanlage gemäß § 9 Abs. 7 EWS


**Hinweis:** Das erforderliche spezifische Puffervolumen der zu errichtenden Regenwasserpufferanlage beträgt

6 Liter pro m<sup>2</sup> Grundstücksfläche (bis 1.000 m<sup>2</sup>)


**Option 1: Versickerung:** nur möglich bei sicherem sand- oder Kiesboden und niedrigem Grundwasserstand

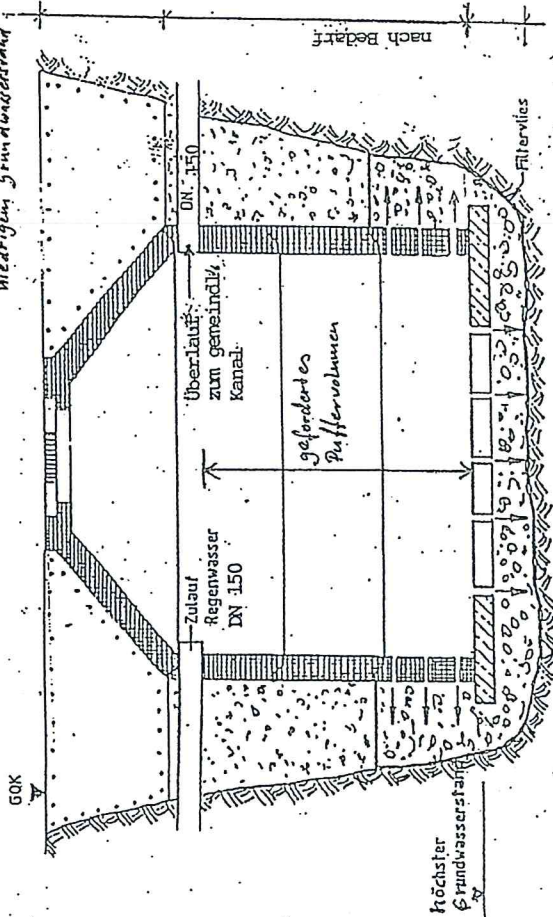

**Option 2: Drosselung:** unabhängig von der Bodenart und dem Grundwasserstand

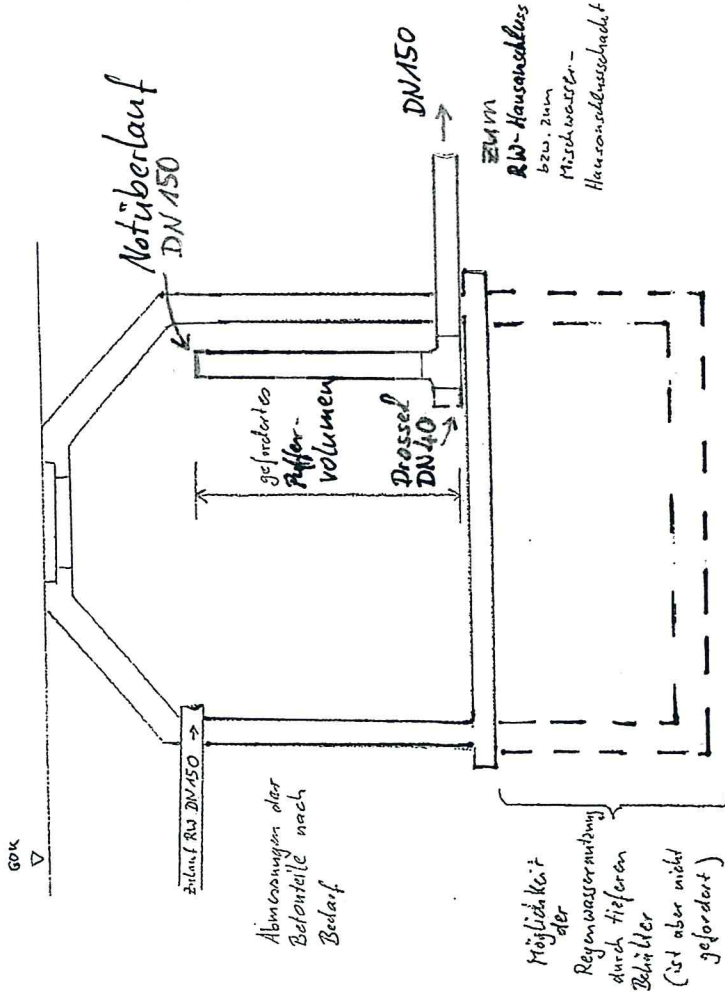

Planansicht **Geantanlage:**

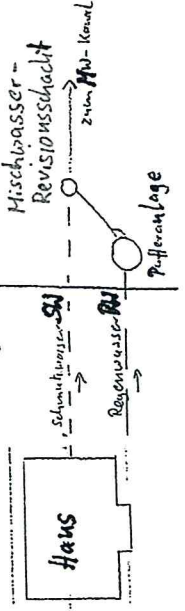

Stadt Rottenburg a.d. Laaber